



## Sección de la batería

- i** 1. Eliminadores de gotas
- i** 2. Ramales de pulverización
- i** 3. Gomas de los ramales de pulverización
- i** 4. Pulverizadores y juntas
- i** 5. Colector de pulverización
- i** 6. Batería de enfriamiento
- i** 7. Tubería superior de la bomba
- i** 8. Manguito y abrazaderas

## Sección de la balsa

- i** 9. Tubería inferior de la bomba
- i** 10. Bomba de pulverización  
con voluta      sin voluta      cierre mecánico
- i** 11. Filtro de balsa
- i** 12. Válvula de llenado y brazo
- i** 13. Bola flotador
- i** 14. Resistencia eléctrica
- i** 15. Termostato de la resistencia eléctrica
- i** 16. Interruptor de nivel mínimo de agua
- i** 17. Tren de ventilación centrífugo (ver detalles)
- i** 18. Bancada del motor con ajuste
- i** 19. Puerta de acceso y junta
- i** 20. Rejilla de protección del ventilador - superior
- i** 21. Envoltorio exterior del ventilador y boca de descarga interior
- i** 22. Anillo de entrada del ventilador

Bomba de pulverización con voluta



10



Bomba de pulverización sin voluta



14



Cierre mecánico


15



16

## Tren de ventilación centrífugo

- i** A. Turbina del ventilador centrífugo
- i** B. Eje del ventilador
- i** C. Rodamiento del lado conductor y collarín de fijación
- i** D. Rodamiento del lado no conductor y collarín de fijación
- i** E. Soporte del rodamiento
- i** F. Motor del ventilador Impervix
- i** G. Conjunto de poleas y bujes
- i** Polea del motor y buje
- i** Polea de ventilador & buje
- i** Conjunto de correas

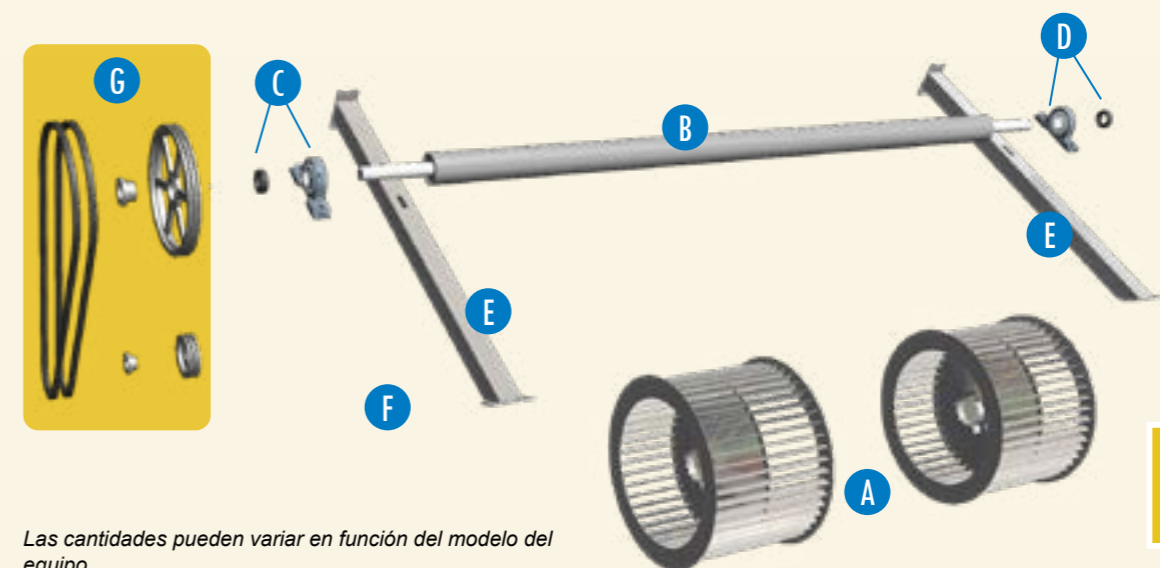

Las cantidades pueden variar en función del modelo del equipo.

## Información de contacto del cliente

Nombre \_\_\_\_\_  
 Empresa \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Modelo del equipo \_\_\_\_\_  
 Número de serie \_\_\_\_\_



Su contacto BAC

Nombre \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

Este no es un formulario oficial orden.

Repuestos para condensador

